


x



BCSF

www.franceseisme.fr

Bureau Central
Sismologique
Français5 rue René Descartes
67084 STRASBOURG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | STRASBOURG | le 30 juin 2010

VENDEE (Est de Fontenay-le-Comte) SEISME MODERE 30 juin 2010 – 9h15 (heure locale)

Point Info-1 (à 12h00 le 30 juin 2010) / Appel à témoignage

Caractéristiques calculées par le Laboratoire de détection Géophysique du Cea

Organisme	Latitude	Longitude	Magnitude	Profondeur
LDG	46,46	-0,73	4.2ML	NC

1. Témoigner sur le site www.franceseisme.fr

Avez-vous ressenti ce séisme ? Votre témoignage permettra aux chercheurs du bureau central sismologique français (**BCSF**) de mieux définir l'intensité du tremblement de terre (sévérité de la secousse) et de compléter les informations obtenues par les stations sismiques. Les témoignages des particuliers ainsi que les observations transmises par les mairies, gendarmeries ou pompiers de la région concernée apportent des informations essentielles sur la répartition géographique des effets du séisme pour **une meilleure estimation des risques**.

2. Données sur le séisme


Ce séisme **modéré** s'est produit le 30/06/2010 à 09h15 (heure française). Ce tremblement de terre a été largement ressenti par la population sur une quarantaine de kilomètres autour de l'épicentre. Une forte détonation a pu être perçue dans les premiers 10 kilomètres autour de l'épicentre, puis un grondement souterrain, roulement plus ou moins fort jusqu'à une quarantaine de kilomètres de l'épicentre.

Le Codis de Vendée a reçu une cinquantaine d'appels provenant plutôt de la moitié sud du département d'habitants constatant ces effets. Aucun dégât n'est pour l'heure constaté. Le séisme a également été ressenti dans le département de la Charente-Maritime (La Rochelle, Saint-Soulle...) , dans le département des Deux-Sèvres (Niort) et faiblement jusque dans le Maine-et-Loire à Cholet.

www.franceseisme.fr

Contact : Christophe SIRA | Ingénieur CNRS | tél. : 03 68 85 00 85 |

X






Bureau Central
Sismologique
Français

5 rue René Descartes
67084 STRASBOURG

BCSF

www.franceseisme.fr

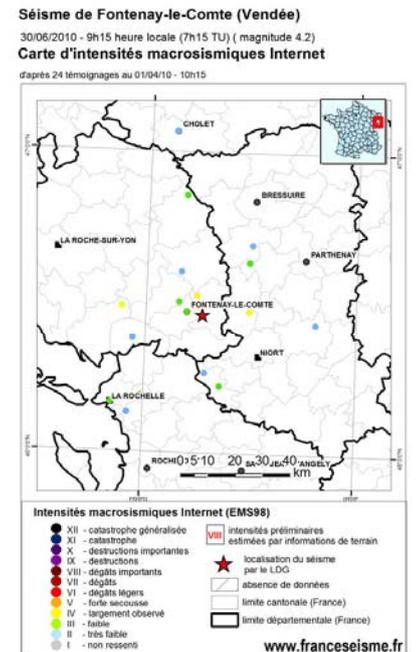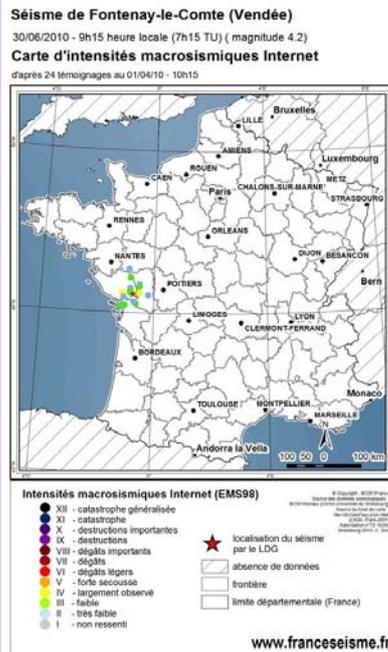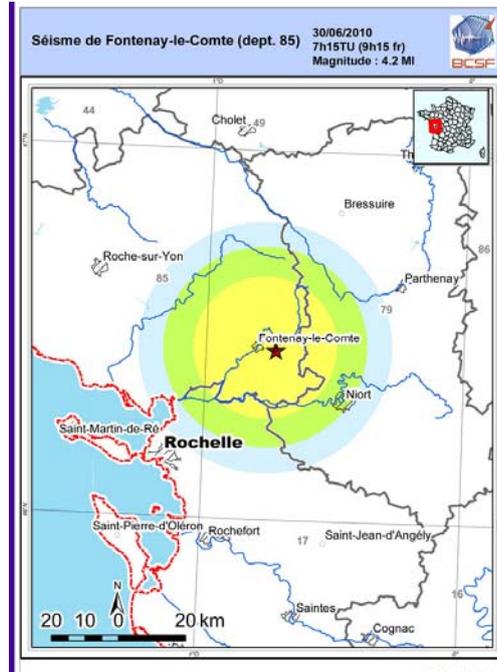

Rayon probable de l'intensité III : 40 km

Intensités EMS98	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+
Dégâts Potentiels bâtiments vulnérables	aucun	aucun	aucun	aucun	très légers	modérés	quelques effondrements partiels	nombreux effondrements partiels	nombreux effondrements	effondrements généralisés
Dégâts Potentiels bâtiments peu vulnérables	aucun	aucun	aucun	aucun	aucun	aucun	très légers	modérés	effondrements partiels	nombreux effondrements
Perception Humaine	non ressenti	très faible	faible	modérée	forte	brutale	très brutale	sévère	violente	extrême

www.franceseisme.fr

Contact : Christophe SIRA | Ingénieur CNRS | tél. : 03 68 85 00 85 |